



тел.: (84374) 3-10-93, тел./факс: (84374) 3-11-93, e-mail: bua@tatar.ru, buinsk.tatarstan.ru

15.05.2020

02-2087

Управляющему
АО «Буинское ПТС»


Ф.Р. Хасанову

Уважаемый Фиргат Равилевич!

Исполнительный комитет Буинского муниципального района РТ просит Вас в связи с аварийным состоянием тепловых сетей провести реконструкцию теплотрассы от котельной «Школа с. Вольный Стан» раньше срока, указанного в приложении № 3 концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Буинского муниципального района Республики Татарстан от 25 августа 2017 года (не позднее 2021 года). Существующую надземную теплотрассу выполнить в подземном исполнении из труб ППУ изоляции - $72,125 \times 2 = 144,25$ п.м.

Руководитель
Исполнительного комитета
Буинского муниципального района

Р.Р. Камартинов

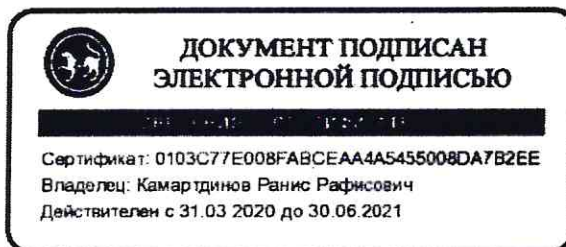

Л.Ф. Хисамов
8 (84374) 3 11 93

КОПИЯ
ВЕРНА

Наст. ПТО *Тухвагитин Г.Т.*

«СОГЛАСОВАНО»

Управляющий

АО «Буинское предприятие
тепловых сетей»

Ф.Р. Хасанов

2020г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель исполнительного

«комитета Буинского района

Р.Р. Камартдинов

2020г

АКТ

обследования сетей теплоснабжения

по концессионному соглашению от 25.08.2017г. в отношении объектов
теплоснабжения Буинского муниципального района Республики Татарстан

г. Буинск

от «__» _____ 2020г.

Предприятие: «Буинское предприятие тепловых сетей»

Наименование объекта: Сети теплоснабжения от котельной шк. Вольный Стан

Мы, ниже подписавшиеся, в составе комиссии:

Председатель комиссии:

Первый заместитель Исполнительного комитета г. Буинска Гиззатов И.Г.

Члены комиссии:

Главный инженер АО «Буинское ПТС» Насыбуллин М.М.;

Нач. ПТО АО «Буинское ПТС» Тухватуллин Т.Т.;

Нач. производственного участка АО «Буинское ПТС» Шарафутдинов М.Р.

Составили настоящий акт в том, что был произведен осмотр сетей теплоснабжения от котельной шк. Вольный Стан. Данная теплотрасса была введена в эксплуатацию в 1988 год, капитальный ремонт проведен в 2003 году. При обследовании выявили, что трубопроводы в аварийном состоянии, толщина стенки 2,0-2,2мм., имеется частичное деформирование трубопроводов, износ сетей составляет 90%. Данная теплотрасса для дальнейшей эксплуатации не подлежит и необходимо заменить теплотрассу на трубопроводы с ППУ изоляцией.

Подписи:

Председатель комиссии:

Первый заместитель

Исполнительного комитета г. Буинска

И.Г. Гиззатов

Члены комиссии:

Главный инженер АО «Буинское ПТС»

Нач. ПТО АО «Буинское ПТС»

Нач. участка АО «Буинское ПТС»

М.М. Насыбуллин

Т.Т. Тухватуллин

М.Р. Шарафутдинов

КОПИЯ
ВЕРНА

Нач. ПТО Тухватуллин Т.Т.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
10 ОКПО	
10 ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Заказчик - Исполнительный комитет Буинского муниципального района
Подрядчик - АО "Буинское предприятие тепловых сетей"
Стройка - Капитальный ремонт теплотрассы от котельной "школа В.Стан" до "Энтуганской СОШ (филиал)"
Объект - Котельная "школа В.Стан " по адресу: РТ, Буинский Муниципальный район
д.Вольный Стан, ул. Горького, д.56А

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	21.04.2020	с 01.04.2020 по 30.04.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2020 г.

Номера		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по позиции	подарядка				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
									Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Теплотрасса														
1	33	ГЭСН24-01-004-02	Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 65 мм	км			0,14	73232,05	10252,49	5221,5	5030,99	801,12	271,8 38,05	40,632 5,69
2	2	ГЭСНр66-24-02	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2			0,77	2229,35	1716,6	1716,6			19,1 14,71	
3	3	ГЭСН24-01-020-03	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм	км			0,14426	142824,6	20603,88	11320,77	9034,49	1256	571,89 82,5	66,43 9,58
4	4	накладная №3916 от 21.11.2018	Труба ППУ ПЗ д89 (аварийный запас)	м			74,25	1487,64	110457,3				110457,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	21	ГЭСНр65-3-1	Снятие кранов водоразборных (Прим. Демонтаж кранов шаровых d15 мм и вентиля Ду 32 мм)	100 шт		0,06	687,22	41,23	41,09	0,14	0,08		5,7 0,34	0,01
22	22	ГЭСН16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт		3	303,75	911,25	562,41	74,31	4,68	274,53	1,47 4,41	0,01 0,03
23	23	накладная №182 от 11.04.2020	Кран дм. 15	шт		2	122,29	244,58				244,58		
24	24	накладная № 2317 от 19.09.2019	Кран шаровый дм.20	шт		1	167,99	167,99				167,99		
25	25	ГЭСН16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт		3	297,65	892,95	562,41	88,5	9,33	242,04	1,47 4,41	0,02 0,06
26	26	накладная №189 от 14.04.2020	Кран дм.50	шт		1	1265	1265				1265		
27	27	накладная №189 от 14.04.2020	Кран дм.32	шт		2	640,94	1281,88				1281,88		
28	28	ГЭСН22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: (отвод 57 - 1шт.*0,6=0,6кг; сгон д15-4шт.*0,256=1,024; резьба д.32-4шт.*0,107=0,428; резьба д.57-2шт.*0,367=0,734	т		0,002786	152340	424,42	153,27	257,38	39,83	13,77	353,8 0,99	105,35 0,29
29	29	накладная №107 от 24.09.2019	Отвод 57	шт		1	67,47	67,47				67,47		
30	30	накладная № 182 от 11.04.2020	Сгон дм.15	шт		4	21,08	84,32				84,32		
31	31	накладная №189 от 14.04.2020	Резьба дм.32	шт		4	29,52	118,08				118,08		
32	32	накладная №107 от 24.09.2019	Резьба дм.50	шт		2	50,6	101,2				101,2		
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							177688,1	35975,38	16100,06	2360,61	125612,7	268,44	17,32	
Накладные расходы							40334,88							
Сметная прибыль							21795,77							
Итого по акту:														

Итого. ПТО. КС-Тех.эконом. Т.Т.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
10 ОКПО	0322005
10 ОКПО	
10 ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Заказчик - Исполнительный комитет Буинского муниципального района
Подрядчик - АО "Буинское предприятие тепловых сетей"
Стройка - Капитальный ремонт теплотрассы от котельной "школа В.Стан" до "Энтуганской СОШ (филиал)"
Объект - Котельная "школа В.Стан" по адресу: РТ, Буинский Муниципальный район
д.Вольный Стан, ул. Горького, д.56А

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	21.04.2020	с 01.04.2020 по 30.04.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2020 г.

Номера по позиции по смете	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.							Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат			
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Теплотрасса														
1	33	ГЭСН24-01-004-02	Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 65 мм	км		0,14	73232,05	10252,49	5221,5	5030,99	801,12		271,8 38,05	40,632 5,69
2	2	ГЭСНр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2		0,77	2229,35	1716,6	1716,6				19,1 14,71	
3	3	ГЭСН24-01-020-03	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм	км		0,14426	142824,6	20603,88	11320,77	9034,49	1256	248,62	571,89 82,5	66,43 9,58
4	4	накладная №3916 от 21.11.2018	Труба ППУ ПЗ д89 (аварийный запас)	м		74,25	1487,64	110457,3				110457,3		

КОПИЯ
ВЕРНА

Иск. ПТО ЛВС Туркестанский Т.Т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	21	ГЭСНр65-3-1	Снятие кранов водоразборных (Прим. Демонтаж кранов шаровых d15 мм и вентиля Ду 32 мм)	100 шт			0,06	687,22	41,23	41,09	0,14	0,08		0,01
22	22	ГЭСН16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт			3	303,75	911,25	562,41	74,31	4,68	274,53	0,01
23	23	накладная №182 от 11.04.2020	Кран дм. 15	шт			2	122,29	244,58			244,58		
24	24	накладная № 2317 от 19.09.2019	Кран шаровый дм.20	шт			1	167,99	167,99			167,99		
25	25	ГЭСН16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт			3	297,65	892,95	562,41	88,5	9,33	242,04	0,02
26	26	накладная №189 от 14.04.2020	Кран дм.50	шт			1	1265	1265			1265		0,06
27	27	накладная №189 от 14.04.2020	Кран дм.32	шт			2	640,94	1281,88			1281,88		
28	28	ГЭСН22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: (отвод 57 - 1шт.*0,6=0,6кг; стон д15-4шт.*0,256=1,024; резьба д.32-4шт.*0,107=0,428; резьба д.57-2шт.*0,367=0,734	т			0,002786	152340	424,42	153,27	257,38	39,83	13,77	353,8
29	29	накладная №107 от 24.09.2019	Отвод 57	шт			1	67,47	67,47			67,47		0,29
30	30	накладная № 182 от 11.04.2020	Сгон дм.15	шт			4	21,08	84,32			84,32		
31	31	накладная №189 от 14.04.2020	Резьба дм.32	шт			4	29,52	118,08			118,08		
32	32	накладная №107 от 24.09.2019	Резьба дм.50	шт			2	50,6	101,2			101,2		

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в текущих ценах	177688,1	35975,38	16100,06	2360,61	125612,7	288,44	17,32
Накладные расходы	40334,88						
Сметная прибыль	21795,77						
Итого по акту:							